

●令和7年度活動テーマ

LPガスの価値を高め、伝え、広めよう!

●活動目標

1. 制度改正への真摯な取組の推進
2. 避難所へのGHP等の設置推進
3. LPガスのブランド力の向上
4. 災害対策マニュアルの整備
5. 支部活動の活性化の推進
6. 協会運営の在り方の見直し

愛媛県

LPガス情報

発行者



一般社団法人 愛媛県LPガス協会

〒790-0003 松山市三番町6丁目7-2

ラベルダムビル4階

TEL 089-947-4744

FAX 089-947-8499

Eメール info@ehime-lpg.or.jp

第62回 高圧ガス保安全国大会

経済産業省および高圧ガス保安協会主催の第62回高圧ガス保安全国大会が開催されました。

日程：令和7年10月24日(金)

場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京
(東京都港区赤坂1-12-33)

表彰式は、高圧ガス保安経済産業大臣と特別民間法人高圧ガス保安協会会長表彰について行われ、当協会からは2事業者が経済産業大臣表彰を受賞されました。おめでとうございます。

高圧ガス保安経済産業大臣表彰

優良製造所表彰受賞 エネロ(株)

優良販売業者表彰受賞 広島ガス伯方(株)

〔表彰式〕

1. 高圧ガス保安経済産業大臣表彰

- | | |
|--------------|-----|
| 1) 優良製造所表彰 | 7件 |
| 2) 優良販売業者表彰 | 3件 |
| 3) 保安功労者表彰 | 10名 |
| 4) 優良製造保安責任者 | 4名 |


2. 特別民間法人高圧ガス保安協会会長表彰

- | | |
|---------------|-----|
| 1) 優良製造所 | 6件 |
| 2) 優良販売業者等 | 9件 |
| 3) 保安功労者 | 31名 |
| 4) 優良製造保安責任者等 | 5名 |
| 5) 保安功績者 | 19名 |


3. 令和7年度「高圧ガス保安活動促進週間」ポスター用キャッチコピー

「G」現場では A) 安全安心 S) 最優先

4. 表彰式後、タナカグローバル(株)CEOの田中伸男氏による「トランプ時代のエネルギー安全保障と地球環境危機：勝者と敗者は誰だ?」と題した特別講演がおこなわれました。

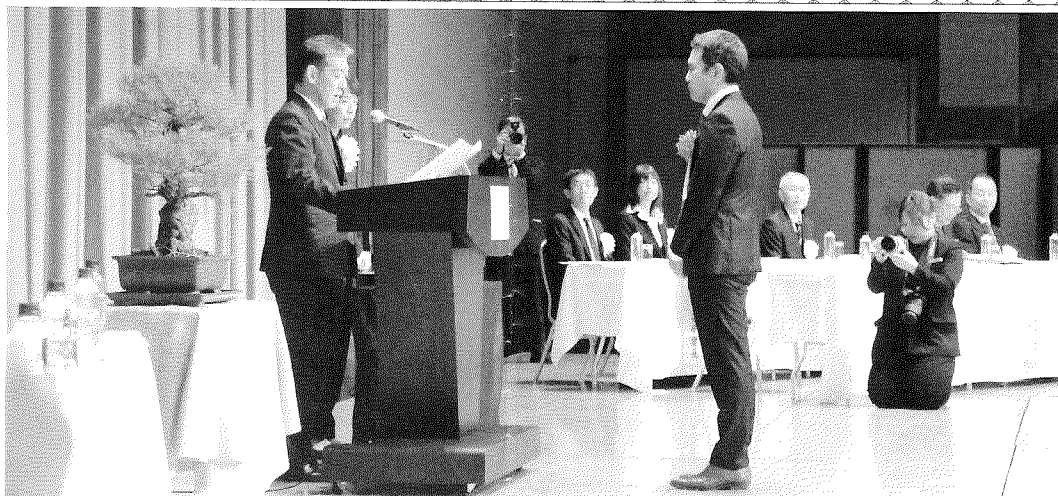

〈高圧ガス保安経済産業大臣表彰 優良製造所〉

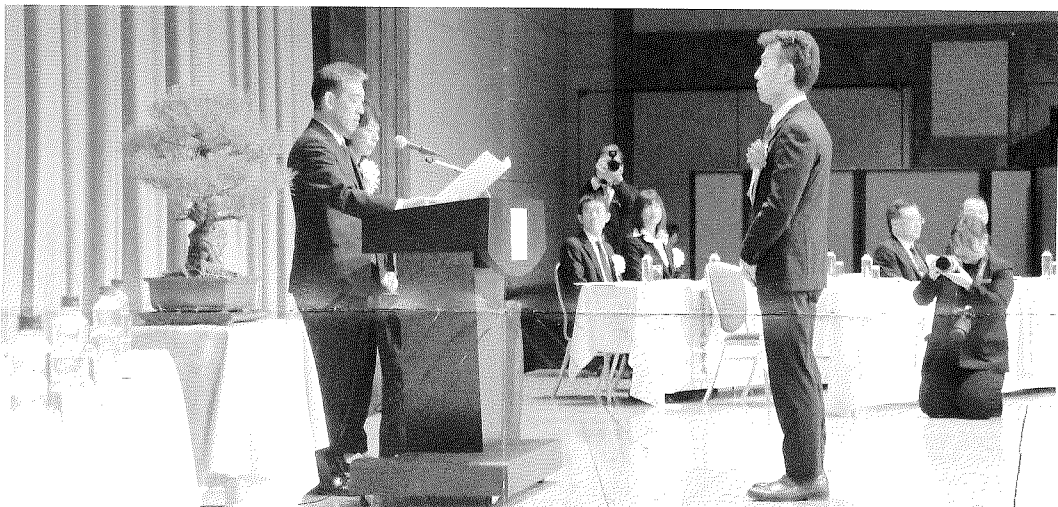

〈高圧ガス保安経済産業大臣表彰 優良販売業者〉

高圧ガス保安経済産業大臣表彰

優良製造所

エネロ株式会社

水代 健氏



この度、令和7年度第62回高圧ガス保安全国大会におきまして、優良製造所として経済産業大臣表彰を賜りましたこと深く感謝いたします。とともに(一社)愛媛県LPガス協会様並びに関係各位の皆様のご指導の賜物と厚くお礼申し上げます。

松山市石井地区にLPガス製造所を始めさせていただきまして63年になりますが、今では石井地区は松山市内でも人気の住宅地区になり、物流上のメリットはあるもののLPガス製造所に向く立地ではなく、制約のある中で事業を進めてまいりました。

今後とも制約のある中、あらゆる想定外を想定し保安の確保に邁進してまいります。

効果(ベネフィット)に対して危機(リスク)が論理的に許容されている状態である「安全」。その「安全」が理論的にだけでなく心理的にも確保されている状態である「安心」を創り、「暮らしのパートナー」としてこの度の受賞に恥じぬよう努力してまいります。


今後ますますのLPガス業界の発展を祈念申し上げましてお礼の挨拶とさせていただきます。

高圧ガス保安経済産業大臣表彰

優良販売業者

広島ガス伯方株式会社

村上一博氏



この度、令和7年度第62回高圧ガス保安全国大会におきまして、経済産業大臣優良販売業者表彰の栄を賜りまして身に余る光栄でございます。これもひとえにご尽力を頂きました愛媛県LPガス協会の皆様や関係各位の皆様のご指導があつての受賞だと強く思っており、心より感謝しております。

弊社は、昭和44年9月に設立し、今年で56年になります。地域の皆様に支えられ紆余曲折を繰り返しながら現在に至っております。その中で皆様に安心・安全にLPガスをご使用していただくために、とりわけ保安業務には力を注いでまいりました。今後も変わらず努めて参る所存で

ございます。

業界を取り巻く環境は依然として厳しいものがございます。少子高齢化に伴う世帯数の減少や人口の減少。更にはエネルギー間の競争の激化やカーボンニュートラル政策による省エネルギー化等、取り組まなければならない事案が山積でございます。その中で保安レベルの向上を目指していかなければなりません。物価高や保安費の高騰もございますが、疎かにすることは出来ない使命だと思っております。

また、表彰式の際には同席の方とも懇談をすることが出来たり、特別講演を拝聴できたりと普段の日常では経験出来ない体験をさせて頂きました。

ガス業界がこれからも必要とされ、輝いていけるような未来になるように皆様とともに歩んでいければと思っております。

最後に、同会にてエネロ(株)の水代社長様とお話をさせて頂き、表彰式には妹尾会長、峯本専務理事にご同行いただきまして誠にありがとうございました。

今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます御礼の言葉とさせていただきます。

令和7年度 愛媛県高圧ガス保安大会

○(一社)愛媛県LPガス協会会長表彰 (敬称略)
優良販売事業者 (株)東燃

保安功労者 高橋 雅頭 (高橋石油ガス(株))
優良販売主任者 北岡 宏樹 (J A愛媛たいき)

令和7年度愛媛県高圧ガス保安大会が、10月28日(旧)ホテルアイスル松山(旧ホテルサンルート)で開催されました。
はじめに表彰式があり、愛媛県知事表彰について愛媛県防災安全統括部長 松田 交志 氏より、受賞者に表彰状が手渡されました。続いて、各協会より協会長表彰が授与されました。
表彰式後に、住友化学㈱愛媛工場 工務部工務課長 山上 広義 氏より、演題「住友化学愛媛工場のゼロ災達成に向けた安全文化の取り組みについて」の記念講演が行われ、最後に大会宣言を決議し閉会となりました。

LPガス関連の受賞者は、以下のとおりです。
おめでとうございます。

○愛媛県知事表彰 (敬称略)

優良販売業者 東予ガス(株)
優良販売主任者 大内 昌憲 (㈱J A東宇和サービス)




〈愛媛県知事表彰〉



〈(一社)愛媛県LPガス協会会長表彰〉


○愛媛県高圧ガス地域防災協議会長表彰 (敬称略)
優良移動監視者 本田 英也 (㈱松山生協)

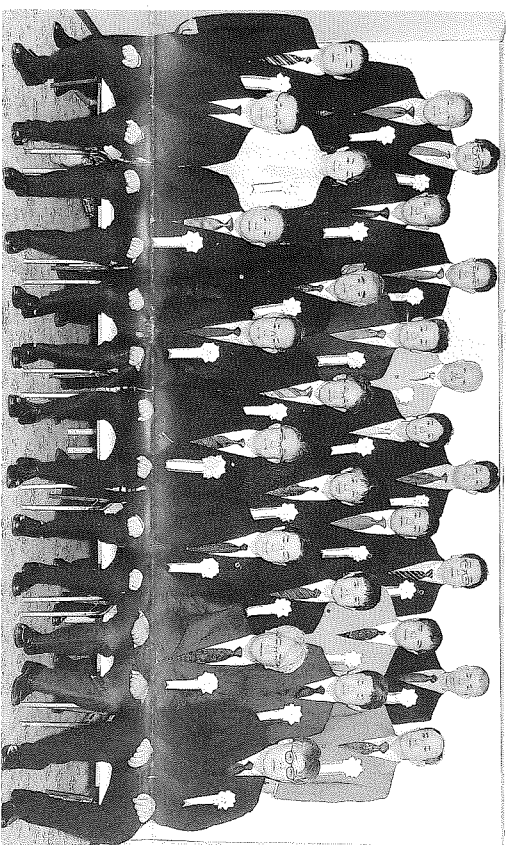

〈令和7年度愛媛県高圧ガス保安大会受賞記念〉

愛媛県知事表彰
優良販売業者

東予ガス株式会社
篠原 三陽子 氏



このたび、愛媛県高圧ガス保安大会において、弊社が「優良販売業者」として愛媛県知事表彰をいただきました。2年前の「優良製造所」表彰に続く受賞であり、長年にわたりLPガスの安全供給と地域への貢献に努めてきた弊社の歩みが評価されたことを、大変うれしく、また誇りに感じております。弊社は昭和39年の設立以来、約60年間、四国中央市を拠点に地域の皆さまの暮らしと産業を支えるエネルギー企業として歩んでまいりました。社員の

愛媛県知事表彰
優良販売主任者

人内 昌憲 氏
株式会社J A東宇和サービス



この度、令和7年度愛媛県高圧ガス保安大会におきまして、優良販売主任者として推薦を頂き、愛媛県知事表彰を賜りました事、身に余る光栄であります。

これもひとえに、推薦を頂いた愛媛県LPガス協会様、並びに関係する皆様のご指導ご鞭撻の賜物と心より感謝を申し上げます。

様々なインフラに押されている状況にあり我々が携わっているLPガス業界は大変厳しい状況となっております。

LPガスは我々の生活している地域社会において必要不可欠なインフラと言っても過言ではないかと思います、そんなインフラを取り扱う上で欠かせないもののが保安です。

ほとんどが地元出身者であり、地域に根ざした仕事を誇りに、日々現場で汗を流してきています。私自身も代表取締役兼に就任して13年が経ちますが、社員一人ひとりの力に支えられて、ここまで会社を続けてこられたことに心から感謝しています。
今回の受賞は、社員全員が丸となって保安意識の向上に努め、お客さまの信頼に応え続けてきた結果であり、その努力が形となって実を結んだものと思います。また、長年にわたりLPガス業界の健全な発展を支えてくださった愛媛県LPガス協会の皆さまに深く感謝申し上げます。
エネルギーを取り巻く環境が大きく変化するなかで、LPガスの役割はますます重要になっていきます。これからも「安心・安全・安定供給」を使命に、デジタル化や新技術の導入を進めながら、地域の皆さまと共に歩む企業であり続けたいと思います。今後とも、変わらぬご支援とご指導をどうぞよろしくお願いいたします。

一般消費者に安心してLPガスを使用して戴く為には基礎となる土台に保安が有ってその上に安定したLPガスの供給が有り安心安全なLPガスを使用した生活が過ごせます。弊社では既に、運用をし始めて30年以上となっておりますが、通信による集中監視を奨めており、これによる高度な保安と省力化が実現出来ているのではないのでしょうか。

しかし、保安対策はまるで生き物を相手にしているのかと考えしてしまう時があり、ポンペやガス器具は劣化していつしまうとか、供給設備の期限は追いかけても逃げて行き、やつつけてもまた現れると思わせるほどです。


とは言えお客様にLPガスを安心して使って戴く為、ミーティングにおいて問題を話し合ったり知識や技術を高め合う話をしてレベルアップをしたいと思っております。

田安や機材の高騰や過疎による人口減少等LPガスを取り巻く環境は厳しく収益は縮小傾向にありますが安全安心にLPガスを使って戴く様により一層の精進を致したいと思います。

最後に、LPガス業界の皆様の今後益々の発展とご活躍を祈念致しましてお礼の言葉とさせていただきます。

(一社)愛媛県LPガス協会長表彰
優良販売事業者

株式会社 燃 東
渡 邊 真 氏



この度、令和7年度愛媛県高圧ガス保安大会におきまして優良販売事業者として協会長表彰を賜りますことは大変光栄であり深く感謝申し上げます。これも愛媛県、LPガス協会をはじめ、関係各位の皆様のご指導の賜物と心より厚く御礼申し上げます。

さて、業界を取り巻く環境は、省令改正や原材料価格の高騰に伴い、配送コストや供給設備機器、その維持管理コスト、また人件費や福利厚生などの労務管理コストの上昇により依然厳しい状況が続いております。

このような状況を乗り切るために当社は、LPガス販売事業者として、実直に誠意をもって対応することが重要だと考えております。

お客様にLPガスを安心・安全に、また便利に利用していただき支持を得るには、保安精度の向上はもちろん、料金の透明性、コンプライアンス遵守を徹底し、点検などを通じた接触機会の創出をしてお客様からの信用・信頼を得ることが必要だと考えます。

またデジタル技術の進歩やLPWAAの普及、さらにSNSでのコミュニケーションも認知され、より効率的な販売管理が可能になっていきます。


しかしながら慢性的な労働力不足の影響もあり、お客様との接触機会が少なくならない現状で接点強化が課題の一つでもあると考えております。

今回の受賞を機に今一度原点に立ち戻り、平時の保安確保はもちろん、災害時にも対応できるよう保安第一に業務を向上させ、お客様に信用・信頼・支持される販売事業者であるよう接点強化して参りたいと思います。点検訪問を徹底しコミュニケーションを図り、全社員一丸となって機動力を発揮して努めて参りたいと思います。

最期になりますが、今後とも関係各位皆様を引き続きのご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます、お礼の言葉とさせていただきます。

(一社)愛媛県LPガス協会長表彰
保安功労者

高 橋 雅 顕 氏
高橋石油ガス株式会社



この度、愛媛県高圧ガス保安活動促進週間にあたり保安功労者として表彰を賜り深く感謝申し上げます。

これもひとえに、関係各位の日ごろからの、ご指導の賜物であり、何時も支えてもらっておりますお客様、日々業務に一生懸命に取り組んでいる社員

等、たくさんの皆様のおかげでありますことを、心より感謝申し上げます。


この受賞を機に、今、何を成すべきかを考え、皆で知恵を出し合い、努力していかねければと、強く感じております。

業界全体の高断化、人材不足の進行、スマートエネルギー、再生可能エネルギー市場との関わり方など、取り組まないといけないことは、山積してますが、LPガスのメリットとして、災害に強く、環境にやさしいクリーンで安全快適、他のエネルギーにはない良点が多数あるということを皆様にご理解いただきご利用していただけるよう、より一層尽力してまいりたいと思います。

今後とも関係各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます、受賞のお礼の挨拶とさせていただきます。

(一社)愛媛県LPガス協会長表彰
優良販売主任者

北 岡 宏 樹 氏
愛媛たいき農業協同組合



この度、令和7年度愛媛県高圧ガス保安功労者等授賞式におきまして、優良販売主任者としてLPガス協会長表彰を賜りましたこと、身に余る光栄と深く感謝申し上げますと共に、愛媛県LPガス協会並びに関係各位の皆様方の

ご指導の賜物と心より厚く御礼申し上げます。

LPガスを取り巻く環境も少子高齢化、脱炭素化、電化、近年では全国的な記録的猛暑等、大変厳しい環境の中にあり、私たち業界も今後どうあるべきか今一度再確認をして、時代の変化や消費者のニーズに対する適応力が必要で、大切な事だと思っております。その為にもLPガスの利便性や安全性をより多くの方に知ってもらい、私自身も基本に立ち帰り、保安確保の意識を高め、お客様に安心してLPガスを利用して頂けるよう努めて参ります。

最後になりましたが、愛媛県LPガス協会並びに、関係各位の皆様の方の益々のご活躍とご健勝を祈念申し上げて受賞の御礼の言葉とさせていただきます。

令和7年度愛媛県緊急連絡訓練について

9月情報紙でご連絡いたしました標記訓練実施日が近づいてまいりましたので、あらためてご案内いたします。

日 程

令和7年12月17日(水) 午前11時～午後1時30分

内 容

- ①午前11時00分、愛媛県内全域において震度6弱以上の強い地震が発生したと想定。
- ②「シエイクアウトえひめ (県民総ぐるみ地震防災訓練)」へ参加し、安全確保行動を約1分間実施。
- ③その後、揺れ、液状化、土砂災害、津波、火災などによる被害を想定した上で、各会員は販売所内の被害状況等を第1報とし、各支部の緊急連絡網に従って所属支部の支部長に、FAXにて速やかに報告 (愛媛県LPガス協会災害対策マニュアルのLPガス被災状況報告書【様式13】を用いる)
- ④支部長は、支部管内の被害状況等とりまとめ、FAXにて協会本部へ報告

告 (愛媛県LPガス協会災害対策マニュアルのLPガス被災状況報告書 (支部用)【様式14】を用いる)

- ⑤協会本部は県下の状況をとりまとめた上で、愛媛県消防防災安全課に被害状況を報告するとともに、各支部長にもFAXで連絡。
- ⑥支部長は連絡票を受信後速やかに受信確認をFAX又は電話にて協会本部へ連絡。
- ⑦全支部からの受信確認連絡を以て訓練終了。

繁忙期の年末時期で多用のところ恐れ入りますが、訓練に積極的なご参加をお願いいたします。【様式13】が見当たらない場合は、協会ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

掲載場所

「トップページ」→「会員のみなさまへ」

→「2020.3 災害対策マニュアルの一部改訂について」

蛍光ランプの製造・輸出入禁止について (お知らせ)

経済産業省より周知依頼がありました。

「水銀に関する水俣条約」の決定に基づき、一般照明用の蛍光ランプ (蛍光灯) は、種類に応じて2027年末までに製造及び輸出入が段階的に廃止されることとなりました。なお、現在既に使用・保管されている蛍光ランプにつきましては、廃止年限後も引き続き使用可能です。

将来的な交換ランプの入手困難による業務への影響や、保安対策の維持、安定的な事業継続を確保するためのため、貴社事務所及び充填所等の防爆エリアの照明について、防爆用LED照明へ

○蛍光ランプの廃止について (経

済産業省：特設ページ)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/flooduseit.html



○蛍光灯をLED照明に変更する

際の注意喚起 (独立行政法人製品評価技術基盤機構)

<https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2024ty/prs250327.html>



の計画的な切り替えをご検討・実施いただきます

ようお願いいたします。

詳細は下記サイトよりご確認ください。

(参考)

○一般照明用の蛍光ランプの規制について (環境省)

<https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html>



【注意喚起対応のご依頼】食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（お願い）

標記の件につきまして、取引されております「飲食店」や「食品工場」の皆様へ注意喚起のご対応をお願いいたします。

近年、食品工場及び業務用厨房施設等において液化石油ガス及び都市ガス（以下「ガス」という。）の消費設備による一酸化炭素（以下「CO」という。）中毒事故が発生しています。

2024年は10件（死者1名、症者19名）発生しています。同年7月には、大阪府の業務用厨房において、業務用麺ゆで器と瞬間湯沸器の使用中に従業員2名、消費者2名（計4名）がCO中毒となる事故が発生し、同年12月には、鹿児島県の工房において、LPガス炉の使用中に従業員1名がCO中毒により死亡する事故が発生しております。これらの事故原因の多くは、**機器の経年劣化や換気が不十分**なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。


事故防止対策の一環として、注意喚起ならびに業務用換気警報器の更なる設置促進を図っていただきますようお願いいたします。

ご案内の際に、同封の下記チラシ・シールをご活用ください。
「飲食店や食品工場などでガス機器を使われる皆

2024年に発生した食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故一覧			
月日	県名	死亡	中毒
1 5月15日	大分県	0	1
2 5月29日	熊本県	0	2
3 7月12日	新潟県	0	3
4 7月22日	福岡県	0	3
5 9月19日	長崎県	0	1
6 12月13日	鹿児島県	1	0

飲食店や食品工場などでガス機器を使われている皆様へ

ガスが正常に燃えるためには、酸素をたくさん含んでいる新鮮な空気が必要なんです。
ガス機器を使っているときに酸素が足りなくなると燃焼が不完全になり、人体に有毒な**一酸化炭素（CO）**が発生して中毒になるおそれがあります。
一酸化炭素（CO）中毒を防ぐためのポイントは3つ。毎日、職場の皆さんと一緒にチェックしてください。



ガス機器を使うときは、必ず換気（給気と排気）！


大型のガス機器の使用や、複数のガス機器の同時使用が多い業務用厨房施設では、ガスを使用する量が多いが、新鮮な空気もたくさん必要となります。職場にいる全員が、必ず換気扇や換気設備を運転した状態でガス機器を使うようにしましょう。なお、正荷に燃えているガスの炎は青色です。

ガス機器や換気設備はきれいに清掃し、定期的に点検を！

ガス機器の給排気口や換気設備の吸い込み口に油汚れやホコリなどがたたまると、きちんと換気ができなくなり、一酸化炭素（CO）中毒になるおそれがあります。日頃からきれいに清掃し定期的に点検も受けましょう。

万が一にそなえて、厨房や工場にCO警報器の取り付けを！

一酸化炭素（CO）は無色・無臭。発生に気が付かずには毒になる場合がほとんどです。そうならないよう、業務用厨房施設の環境に合わせて作られた「業務用換気警報器」の設置をお勧めします。
約2330秒の動画（日本ガス協会制作）はコチラのQRコード（YouTubeに接続）からご覧いただけます。



このチラシは行政機関・団体が共同で作成しました。

様へ」（チラシ）
「業務用LPガス保安ガイド」（チラシ）
「LPガス使用時のお願い」（シール）

ひとたびCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気・点検・手入れ・業務用換気警報器設置等の重要性について、業務用厨房等の所有者や使用者等の理解を促すことが重要です。

経済産業省が、ガスの消費設備によるCO中毒事故を防止するため、下記の事項について、使用者及び管理者に対して注意喚起をおこないます。

- 使用中は必ず換気（給気及び排気の両方）を行うこと。特に夏期・冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切り状態にすることが相定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行われているか、必ず確認すること。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
- 使用者及び管理者は、使用開始時及び使用終了時に、ガスの消費設備及び換気設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、設備の使用中止、補修その他の危険を防止する

- 措置を講じること。
- 設備の使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用すると共に、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルター等の清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行うこと。
特に台風・地震・積雪等の自然災害後は設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。
- 排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために、排気取入口に設置されるグリズ除去装置（グリズフィルター）や悪臭防止のために、排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
- 万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。
- 設備の正しい使用方法及び換気的重要性について、調理に従事する従業員（パート・アルバイト等を含む。）への教育及び周知を実施すること。

問い合わせ先：
経済産業省 産業保安グループ
高圧ガス保安室（食品工場）
☎03-3501-1706
ガス安全室（業務用厨房施設等）
☎03-3501-4032

一酸化炭素（CO）中毒の初期症状は、風邪に似ていると言われています。

ガスや炭火などの「火」を使っていると体に体調不良を感じたら、**風邪と決めつけず、換気（給気と排気）の確認を確認してください。**


一酸化炭素（CO）中毒の症状

空気中における一酸化炭素（CO）濃度	一酸化炭素（CO）の吸入時間と中毒症状
0.02%（200ppm）	2～3時間以前頭部に麻痺の頭痛
0.04%（400ppm）	1～2時間以前頭痛・吐き気、2.5～3.5時間前後頭痛
0.06%（600ppm）	45分間で頭痛、めまい・けいれん、2時間後失神
0.16%（1,600ppm）	20分間で頭痛、めまい、2時間後死亡
0.32%（3,200ppm）	5～10分間で頭痛、めまい、30分間で死亡
0.64%（6,400ppm）	1～22分間で頭痛、めまい、15～30分間で死亡
1.28%（12,800ppm）	1～3分間で死亡



「業務用換気警報器」は、皆様とお客さまの心強い味方です！

○血中に生じたCOへモノロビンとの速度を低下し、一過性の一酸化炭素（CO）の発生では警報を出すことで、人体へ危険な影響を与える前に警報を発します。
○温度、湿度、一酸化炭素（CO）以外のガスなどの影響を受けにくく、ほろソニの性能が良く安定しています。
○5Vから電池駆動なので、100Vの電源が不要、設置場所に限りません。



職場で業務用換気警報器が鳴ったら～いつ一酸化炭素（CO）中毒になってもおかしくない、本当に危険な状態！すぐに行動に移すことは、次の3つです。

- ①すぐにガス機器や炭火の使用をやめる。
- ②換気をする。（ドアや窓を開けて換気をするか、換気扇などの換気設備が動いていなかったらすぐに作動させる。）
- ③ガス会社に連絡する。



四国ガス㈱との転換情報 (2025年10月転換処理分)			
項目	LPガスからLPガスへ転換	四国ガスから四国ガスへ転換	引き継がれた計
地区	4	0	4,710
今治	0	2	▲2
松山	0	0	12,340
宇和島	1	0	3,143
計	5	2	20,193

協会日誌			
10月21日	高圧ガス保安協会液化石油ガス保安事務所アップリンク会（高知県）	10月22日	青年部会打ち合わせ
10月24日	松山市男女共同参画推進センター	10月27日	高圧ガス保安全国大会
10月28日	愛媛県高圧ガス保安大会	10月29日	愛媛県高圧ガス保安大会
10月30日	愛媛県高圧ガス保安大会	10月31日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月1日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月2日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月3日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月4日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月5日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月6日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月7日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月8日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月9日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月10日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月11日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月12日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月13日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月14日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月15日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月16日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月17日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月18日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月19日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月20日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月21日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月22日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月23日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月24日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月25日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月26日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月27日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月28日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月29日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月30日	愛媛県高圧ガス保安大会
11月31日	愛媛県高圧ガス保安大会	11月32日	愛媛県高圧ガス保安大会